

体育館空調設備 使用基準について

冷房

原則 6月1日から9月30日までの期間

○室温 **28℃以上**、または **WBGT^(※) 25℃以上**の場合

・冷房設備の設定温度は28℃です

暖房

学校行事（卒業式練習・本番等）のみ

・暖房設備の設定温度は19℃です

※WBGTとは？

熱中症予防の暑さ指数を指す言葉で、気温だけでなく湿度や日射なども考慮に入れた数値を表しています。

学校施設利用団体の皆様へ

冷房を使用したい場合は、デジタル温湿度計を確認のうえで学校
管理員への連絡をお願いいたします。コインタイマーでの利用は
できません。

昭島市教育委員会庶務課施設係

令和2年4月

デジタル温湿度計によるWBGTの確認方法


通常画面



温湿度計裏面



WBGT表示

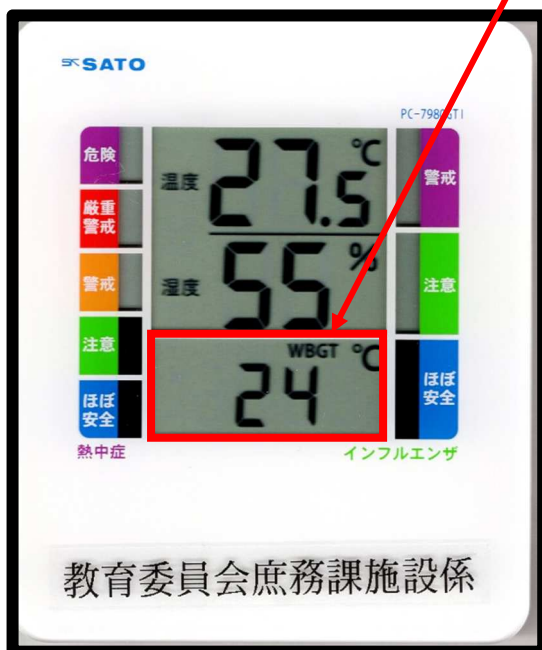

裏面の「MODE」ボタンを押すと、最下段が時刻表示→WBGT表示→絶対湿度表示と切り替わります。